

RGT ELETRONICA LTDA

Documento: 05.943.957/0001-95 licitacoes@ragtech.com.br

Esclarecimento referente ao item 14 e 15 (Estabilizador) - No descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória/compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelos aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos ou incompatíveis, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Esclarecimento referente ao item 136 E 137 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Certificado:
Certificate

INF-12404
Revisão: 10
Revision

Manutenção nº 07
Maintenance number

Data de Emissão: 30/04/2009
Date of issue

Validade: 30/04/2027
Validity

Solicitante:
Applicant

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Estrada Alberto Hinoto, 6757 – Prédio 3 – Una
08586-260 – Itaquaquecetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fabricante:
Manufacturer

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Estrada Alberto Hinoto, 6757 – Prédio 3 – Una
08586-260 – Itaquaquecetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme Portaria Inmetro n.º 61/2022 com avaliação por ensaio de tipo, auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR 14373:2006
Portaria Inmetro n.º 61 de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO.


Produto:
Product

ESTABILIZADOR DE TENSÃO
Família SIDE LASER
Certificação por família

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/675753342787661106>

A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, foi realizada a etapa de manutenção da certificação acima relacionada, conforme os requisitos aplicáveis da portaria referenciada, portanto, mantida a certificação.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declares that, the steps of certification maintenance stated above was performed, according to applicable requirements of the mentioned Decree, and thus, being maintained the certification.




Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 27.08.2024 14:57:34 +0000

**CERTIFICAÇÃO
DE PRODUTO**



OCP 0004

ACREDITADO DESDE 1993

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.


Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
Ragtech	SDL 300 M1	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053392
Ragtech	SDL 300 NET M1	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053422
Ragtech	SDL 300 M2	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053408
Ragtech	SDL 300 NET M2	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053439
Ragtech	SDL 300 TI	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053415
Ragtech	SDL 300 NET TI	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053446
Ragtech	SDL 500 M1	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053514
Ragtech	SDL 500 NET M1	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053644

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/675753342787661106>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Ragtech	SDL 500 M2	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053521
Ragtech	SDL 500 NET M2	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053552
Ragtech	SDL 500 TI	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A Classe I – 60Hz Gabinete plástico	7897072053804
Ragtech	SDL 500 NET TI	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053569
Ragtech	SDL 600 M1	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053576
Ragtech	SDL 600 NET M1	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053606
Ragtech	SDL 600 M2	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053583
Ragtech	SDL 600 NET M2	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053613

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67575334287661106>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.


Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
Ragtech	SDL 600 TI	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053590
Ragtech	SDL 600 NET TI	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053620
Ragtech	SDL 1000 M1	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053811
Ragtech	SDL 1000 NET M1	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053712
Ragtech	SDL 1000 M2	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053842
Ragtech	SDL 1000 NET M2	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220V~ Corrente Nominal: 4,5A Classe I – 60Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053729
Ragtech	SDL 1000 TI	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053798
Ragtech	SDL 1000 NET TI	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053743

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/675753342787661106>

Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





TÜVRheinland®
Precisely Right.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
Relatório de ensaios BR24OGW6 001, emitido em 21/05/2024.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Relatório de auditoria de fábrica 040-2023-06-000979-G001, realizada em 09/05/2024;
Relatório de auditoria de tratamento de reclamações 040-2023-06-000992-G001, realizada em 10/05/2024.

Vencimento da próxima manutenção:
Next maintenance date

30/04/2025

Observação:
Observation

Não aplicável


Esta confirmação está vinculada ao projeto:
This confirmation is related to project

P01006269


Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews and Date

Revisão: 00 – 27/08/2024 Emissão.
Review

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67575334287661106>

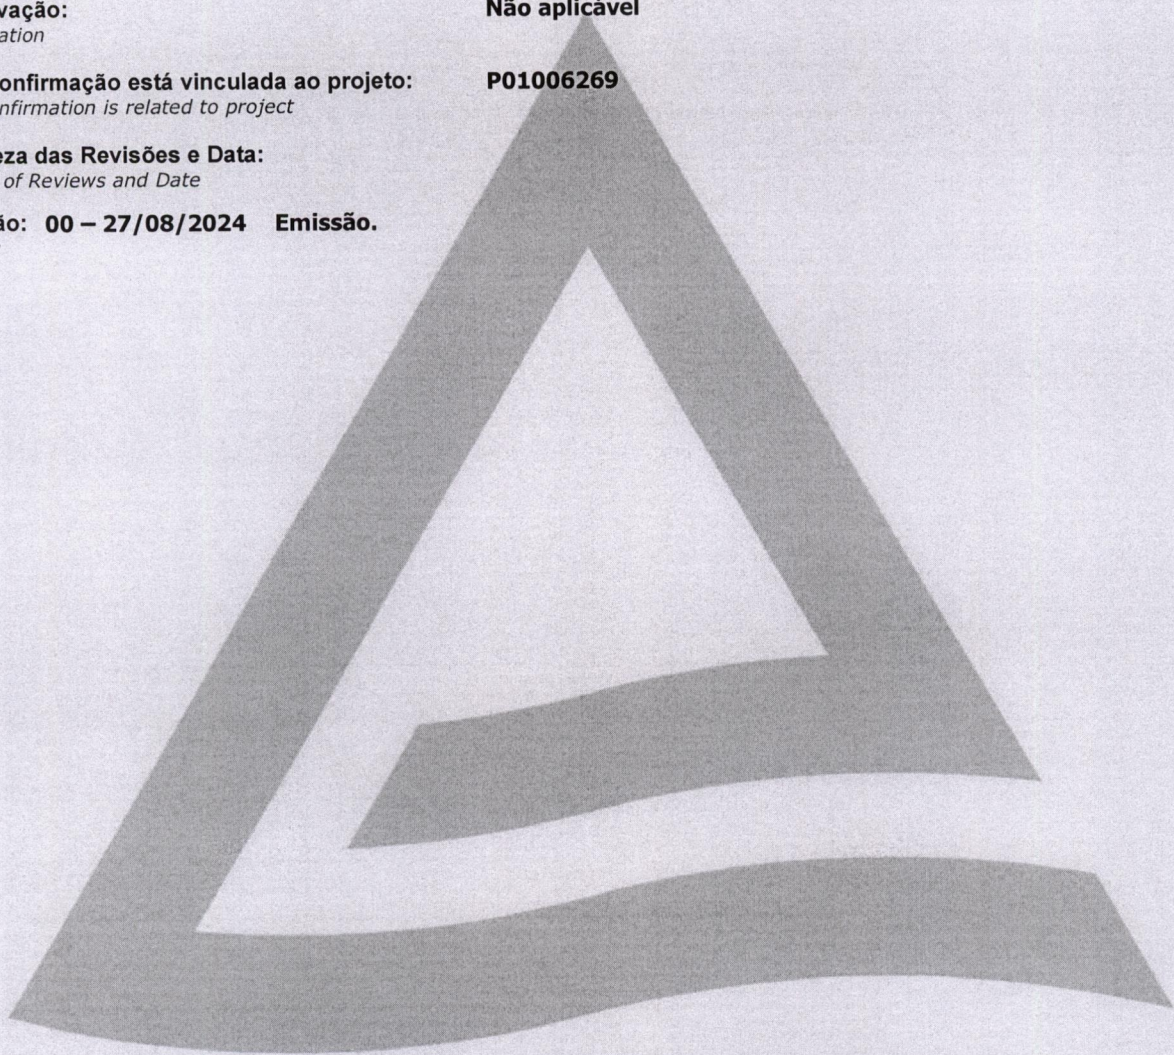

CLIPPING (deferimentos e aplicações da NBR 14373)



PELO FUTURO DO TRABALHO

- a. Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;
- b. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente;
- c. Data de sua emissão;
- d. Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
- e. As datas do início e do final da execução dos serviços, se estes tiverem sido finalizados.

12.5.1. necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A NBR 14373 regulamenta "Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potências até 3kva/3kw"

12.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Especial de Licitação, mediante simples conferência/diligência, ou as inverídicas, implicará na inabilitação da licitante.

Esclarecimento 07/06/2023 17:46:36

1) Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 13/06, mais especificamente o item 4 - Estabilizador. No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.

Resposta 07/06/2023 17:46:36

Resposta 1) Sim, está correto. Ademais, deve-se observar os demais itens do Termo de referência em SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL bem como o descritivo de cada um dos itens.

Melhores Lances		Qtde Ofertada	Melhor Lance (Unit.)(R\$)	Data/Hora Melhor Lance	Valor Negoc. (Unit.)(R\$)	Situação do Lance	Anexo
CNPJ/CPF	Razão Social/ Nome						
13.680.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE GOES	79	252,4500	16/05/2023 08:30:55:770			
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: # 9007 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>4 - ESTABILIZADOR 1000 VA Características Gerais Estabilizador de Tensão Igual ou superior ao SMS Progressiva III 1000va. Potência Nominal Mínima: 1000VA; Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V...</u> Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						
49.853.502/0001-54	SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	79	255,0000	16/05/2023 08:50:27:150		Recusado	Consultar
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: POWER EST 1000VA 9007 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V - 9007 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CATALOGO ANEXO...</u> Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						
47.389.221/0001-67	NINJA PLACE LTDA	79	258,0000	16/05/2023 08:50:20:447		Recusado	Consultar
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: PowerEct Home 1000 Bivolt 115/220V Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Estabilizador de Tensão Igual ou superior ao SMS Progressiva III 1000va. Potência Nominal Mínima: 1000VA; Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V. Seleção de Tensão de Entrada Automática; Tensão Nominal de Saída: 115/220 V.</u> Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						
20.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79	302,8400	16/05/2023 08:44:07:657		Recusado	Consultar
Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: POWEREST HOME 1000VA REF:9007 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Estabilizador tensão - Estabilizador Tensão Alimentado Entrada: 115/220 V. Características Adicionais: Fusível Rearmável; Proteção P/ Linha Telefone Intern. Frequência: 60 HZ. Tipo: Microprocessador...</u> Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						
49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79	309,6700	16/05/2023 08:41:24:550		Recusado	Consultar
Marca: CR Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EPP Modelo / Versão: KEE 3.5 BI Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Estabilizador Tensão Tensão Alimentado Entrada: 115/220 V. Características Adicionais: Fusível Rearmável; Proteção P/ Linha Telefone Intern. Frequência: 60 HZ. Tipo: Microprocessador; Risc/Flash C/B. Est....</u> Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo CR Energia KEE 3.5BI, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						
34.197.944/0001-12	PEKE SOLUCOES LTDA	79	316,8000	16/05/2023 08:46:19:777		Recusado	Consultar
Marca: ragtech Fabricante: ragtech Modelo / Versão: sds laser 1000v3 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>6=61623; Estabilizador de Tensão Igual ou superior ao SMS Progressiva III 1000va. 6=61623; Potência Nominal Mínima: 1000VA; 6=61623; Tensão Nominal de Entrada: 115/220 V. 6=61623; Seleção de Tensão...</u>							
Porte Empresa: ME/EPP	Declaração ME/EPP/ Sim						

RGT ELETRONICA EIRELI 05.943.957/0002-76 28/04/2023 - NBR 14373 05/05/2023 - 09:41 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

13:53

Questionamento: Referente ao item 19, o descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Resposta: Esclareço que a presença das Normas Brasileiras (NBR) são de fundamental importância para todo e qualquer produto que se exige confiabilidade e segurança, infelizmente por erros de digitação e, ou falhas no programa da planilha, resultou na exclusão da exigência da NBR 14373. Meus agradecimentos ao alerta e a preocupação com a nossa Instituição em evitar danos, prejuízos ao erário público. A nossa concordância com o entendimento exposto pelo reclamante, nos leva reiterar a observância da presença exigida da aprovação da NBR 14373, tendo o fornecedor que atentar a essa observação, pois só será aceito produtos desse item 19 com o selo de aprovação a NBR 14373.

05/06/2023 - 11:52 Certificação da NBR 14373 - 05/06/2023 - 14:43 Clipping NBR.pdf Item 19 - Estabilizador

Questionamento: No descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo clipping de processos deferidos e aplicados conforme NBR 14373.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: Clipping NBR.pdf

Resposta: Tratando-se de norma legal exigida pelo INMETRO, será solicitado apresentação dos arrematantes da "NBR 14373" para os aparelhos estabilizadores. Conforme o item 8.22. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

Mensagens do lote da licitação

Lista de mensagens

10 resultados por página

11/04/2023 às 16:59:11 Pregoeiro

11/04/2023 às 16:57:55 Pregoeiro

11/04/2023 às 16:57:02 Pregoeiro

11/04/2023 às 16:52:23 Pregoeiro

11/04/2023 às 16:49:29 Pregoeiro

09/03/2023 às 12:20:00 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP

09/03/2023 às 12:13:19 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Continua...citado, em especial que atende a Norma Brasileira Regulamentada NBR 14373. Conforme ata anexada em listar documentos (onde consta o edital).

Continua... Assim, foi decidido por dá a empresa o prazo de 02 (dois) dias para esclarecer e comprovar que o produto ofertado atende as exigências trazidas no item 5, especificações técnicas do produto, do Termo de Referência, Anexo I, do edital

Continuação... "o produto ofertado está incompatível com o solicitado, ressalvada a possibilidade de a empresa arrematante comprovar que o item ofertado está dentro das exigências do item 5(Especificações Técnicas dos produtos)do Termo de Referência"

Continuação...no tocante as exigências trazidas pela NBR14373 de 12/2006, haja vista as alegações das demais empresas participantes do certame, apontando que o produto não atende a norma supracitada, bem como despacho do setor técnico, que em suma

Informamos que tendo em vista a necessidade de empreender diligência junto à arrematante do lote 01, no sentido que a mesma comprove que o produto ofertado está dentro das exigências do item 5, especificações técnicas dos produtos, em especial

complementando, exigida no TR do edital. Saliento ainda que os demais licitantes até o 8º colocado, ofereceram produtos sem conter a Certificação NBR 14373 conforme historico das proposta eletronicas apresentadas.

Sr. pregoeiro, solicitamos respeitosamente a desclassificação da empresa arrematante NETLIFE COM SERV. DE INFORMÁTICA, produto ofertado da marca TS SHARA, não possui a certificação NBR 14373.

CNPJ/CPF	Licitante	Proposta	Marca/Modelo	Proc.	Enq.	Análise	Justificativa
47220593000165	FLAVIA DOS SANTOS CONSTANTINO SILVA 21249231684	90.0000	Mag 500va Bivolt	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não trata-se de estabilizador, e sim protetor eletrônico, portanto, não atende a exigência do edital
69169944000193	AGNALDO SORIANO	119.5000	ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTS	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	A proposta não informa o modelo, impossibilitando o julgamento do item
4362610000140	EPD SOLUCOES ELETRICAS LTDA	171.0000	TS SHARA POWEREST HOME 500 - 0003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
40330132000104	ROCAR - COMERCIO LICITACOES E LOGACOES LIMITADA	183.9000	TS-SHARA POWEREST 500VA 9003 - 6 TOMADAS	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
14076983000154	Bitte Soluções Inteligente Ltda	195.0000	TS-SHARA Modelo POWEREST 500	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
3999620000211	DISTRIT COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	196.0300	TS SHARA - POWEREST 500VA BIVOLT 6 TOMADAS	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
36130593000158	TMD Comercio e Serviços em Informática EIRELI	202.0000	TSSHARA 500VA 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
13531571000102	ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	203.5000	TSSHARA PowerEst 500va	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
22415106000199	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	212.0000	TS SHARA POWEREST 500VA BIVOLT/115 - 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
16346556000108	F. L. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	212.7300	TS Shara Bivolt - 9003	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
47061372000191	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA	218.5000	CR KEE 2.5 BI	Produzido no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
18791300000100	Eunice de oliveira rodrigues dos santos	229.9000	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION III 500VA BIV	Produzido no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "06 TOMADAS TRIPOLARES"
47209125000190	REDE 19 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS	236.9500	FORCE LINE-ESTAB EVO III 500VA/AV BIVOLT AUTO 115V	Importado	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "06 TOMADAS TRIPOLARES"
45127054000150	MIRIAM SUZANA MORETTI	248.4000	RAGTECH- ESTAB. 500VA- BIV -6 TOMDAS -INMETRO	Produzido no Brasil	ME	Classificada	

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Segundo a portaria do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR: "...É passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2006, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros" Portanto todo equipamento ofertado deverá atender a esta certificação e em caso contrário passível de ser desclassificado para o item.

Vitor Jurek de Azeite

CODANORTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA MARIA**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO: 67273.007769/2022-33
PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2022
SOLICITANTE: RGT ELETRONICA LTDA, CNPJ: 01.950.467/0001-65

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA

QUESTIONAMENTO 1: "Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 26/07, mais especificamente os itens 1 e 6 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?"

RESPOSTA: Em consulta à equipe técnica do presente certame licitatório foi verificado que para os itens 1 e 6 é necessário o cumprimento do requisito legal da NBR 14373. A conformidade dos equipamentos no âmbito do atendimento da Norma NBR 14373 será verificada diretamente no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/producos/busca.asp>) ou por meio de diligências do pregoeiro conforme item 8.3. do edital.

Requerimento	Criado em	Arq. escl.	Resposta	Respondido em
Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 30/06, mais especificamente o item 2 - Estabilizador. Acontece que no descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar deferimentos e aplicações da NBR 14373 em vários outros processos para que tenham em mãos e deprendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.	26/06/2023 14:55	Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf	Conforme consta no descritivo, só será aceito equipamento que comprove o atendimento a NBR 14373. OBRIGADA PELA ATENÇÃO	28/06/2023 08:50

De: Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregaoeletronico.pmb@gmail.com>

Para: Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

----- Forwarded message -----

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARCARENA - PA SEMUSB <contratossemusb@gmail.com>

Date: ter, 4 de jul. de 2023 às 10:59

Subject: Re: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

To: Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregaoeletronico.pmb@gmail.com>

Bom dia!

Prezada,

Após análise do pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada na participação do Edital de Pregão Eletrônico nº 9045/2023, vimos esclarecer que assim como a empresa entendemos também que a apresentação da NBR é de suma importância para aqueles produtos que exigem confiança e estabilidade. Quando da elaboração do descritivo dos itens 45 e 46 falhamos em não exigir a NBR 14373, isto posto vimos afirmar que concordamos com o exposto pela empresa para que seja exigido a aprovação da NBR 14373, para as empresas participantes para os itens 45 e 46 do presente certame.

Atenciosamente,

Emmyli Ferreira.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Pergunta 28/06/2023 12:16:18

NBR 14373 - Itens 1 e 2 - Estabilizadores

Nome: RGT ELETRONICA EIRELI

Prezados(s),

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epigrafe que será ao dia 05/07, mais especificamente os itens 1 e 2 - Estabilizadores.

No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373 emitido pelo INMETRO.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeras óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando itens defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos atentar-lhes para que tenham em mãos e deprecendam de que são compulsórias e extremamente relevantes a comprovação do devido atendimento a NBR 14373/06.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

A disposição.

Felipe Teixeira


RGT Eletrônica EIRELI

Resposta 28/06/2023 13:45:50

RAFAEL FRANCHI


Prezados,

A licitante vencedora dos itens deverá enviar prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para comprovação de que os equipamentos ofertados atendem às especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência. **Portanto, é necessário o envio do certificado da norma solicitado no dia da sessão.**

 **Compras.gov.br**

Resposta 18/07/2023 14:41:45

O Setor demandante CPC/DLOG/PROGEST em resposta ao pedido de esclarecimento assim se pronunciou: Com relação ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa Ragtech, informamos o seguinte: Considerando que a norma ABNT NBR 14.373/2006 é de cumprimento obrigatório, o setor técnico, ao analisar a proposta, irá verificar no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos>) se o produto oferecido pela licitante possui um certificado válido emitido pelo órgão. Caso não seja possível realizar essa verificação com as informações fornecidas pelo licitante, e com base no subitem 16.4.4.1 do Termo de Referência (anexo do Edital), serão solicitadas as devidas comprovações através de diligência.



Esclarecimento 11/07/2023 14:54:28

Pedido de Esclarecimento: Prezados(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epigrafe que será ao dia 18/07, mais especificamente os itens 25 e 26 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 11/07/2023 14:54:28

Referente aos itens 25 e 26 (Estabilizador de Tensão), do Termo de Referência, seu entendimento está correto. A Equipe de Apoio e a Pregoeira diante do questionamento em relação ao atendimento da norma NBR 14373:2002, ratifico que a partir de 1º de janeiro de 2008, todos os fabricantes de estabilizadores de tensão, com potência até 3kVA/3kW, com tensão até 250V, são obrigados a comercializar equipamentos de acordo com a norma NBR 14373:2006, em atendimento à Portaria 262 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Destarte, conforme portaria, a empresa que fabrica e comercializa este item, subentende-se que tem o conhecimento da cobrança desta norma. Assim, buscando aprimorar os processos e seguindo o princípio da isonomia e a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, ratificaremos esta informação no certame, sendo exigido essa comprovação, inserindo aviso no sistema, quando da abertura do certame.

De CPL - Comissão Permanente de Licitação <cpl@id.uff.br> 17:12

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto Re: NBR 14373 - Item 3 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023/AD

Prezados boa tarde,


Segue a resposta ao pedido de esclarecimento. **Informamos que o Edital será republicado com as devidas correções.**

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

R: Sim, está. De acordo com a área responsável, a exigência será incluída.

Atenciosamente,

Juliana Borsol Richa
Equipe de Apoio
Coordenação de Licitações
Pró - Reitoria de Administração - Proad
Universidade Federal Fluminense - Uff
Email: cpl@id.uff.br



04.177.460/0001-40 REFERENCIAL DIGITAL LTDA

Marca: POWEREST
Fabricante: POWEREST
Modelo / Versão: 1000 BIVOLT 6T PRETO
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência mínima de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220V; 14336; Deve possuir: fusível rearmável...
Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006 .

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
19.902.280/0001-51 GP SUL INFORMATICA LTDA

Marca: COLETEK
Fabricante: COLETEK
Modelo / Versão: ES-1500VA-BA - Ref 316060080100
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência mínima de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220V; Deve possuir: fusível rearmável...
Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006 .

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA

Marca: cr energia
Fabricante: cr energia
Modelo / Versão: cr energia
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potencia mínima de 1000VA; Bivolt automatico 115/127/220V; Deve possuir: fusível rearmável...
Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido não ter enviado a documentação solicitada no prazo determinado.

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo / Versão: Side Laser 1000Va 3 Tom 5379.
Descrição detalhada do objeto ofertado: ITEM 25: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência de 1000VA; Bivolt automático 115/127/220V; fusível rearmável; Função TRVE...
Porte Empresas: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

De Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 15:58

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCE TEC.DO SUL DE MG

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):

"O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373."

De secompogead <secompogead@fiocruz.br> 11:06

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados,

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento de V.Sas:

Pergunta: **Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?**

Consideramos pertinente o atendimento a conformidade da norma técnica NBR 14373, portanto, iremos incluir na descrição do item 24 no termo de referência.

A resposta encontra-se também disponível no site do sistema Compras.gov

Atenciosamente,
Equipe de Pregão

De Licitações Compras e Contratos do Câmpus Barra do Corda <comprasbarradocorda@ifma.edu.br> 14:32

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto Re: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA

Prezado licitante, o edital sofrerá alterações, para que conste nas especificações técnicas do item a necessidade de atendimento a NBR 14373. Informamos ainda que o Pregão 04/2023 está suspenso para que sejam realizadas as devidas alterações.

Atenciosamente

De carrajola.patrick@marinha.mil.br 15:11

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Cc: bnic.obtencao <bnic.obtencao@marinha.mil.br> MAIS

Assunto Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2023 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS


Prezado Licitante, boa tarde!

De fato, é mister que o item estabilizador esteja em conformidade com a NBR 14373.

Respeitosamente,

PATRICK GABRIEL FARIA CARRAJOLA
Terceiro-Sargento(CL)
Ajudante do Encarregado do Setor de Processos Comuns

Base Naval da Ilha das Cobras(BNIC)
PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO - S/N
EDIFÍCIO 17A - ILHA DAS COBRAS
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Telefone: (21) 2197-2653
E-mail: carrajola.patrick@marinha.mil.br



Resposta 14/08/2023 15:56:23

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): "O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373.". O pedido de esclarecimento quanto estas respostas estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.

De COGINST - DELMIRO <coginst@delmiro.ufal.br> 16:49

Para felipe.teixeira@ragtech.com.br


Cc: Licitações, Andreza Santos, Licitações, Camila Felix MAIS

Assunto RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Prezados,

Após análise a comissão de licitação acatou o entendimento abordado pelo pretenso fornecedor. Neste caso, é obrigatório que o equipamento seja fabricado de acordo com as normas da NBR 14373:2006, sendo sua certificação obrigatória exigida conforme rege a Portaria 262/2007. Dessa forma, será exigida a comprovação da certificação em atendimento a NBR 14373:2006.

Atenciosamente,



Karleany Mendonça de Lima
Pregoeira
Coordenadora de Gestão Institucional - COGINST / Campus do Sertão
Tel. 3214 - 1944

De Licitação Cel <cel.smsjp@gmail.com> 14:18

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>


Assunto Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO: 13.042/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A empresa questiona sobre certificado de atendimento NBR 14373, conforme Despacho nº 43.

RESPOSTA:

Prezados,

Informamos que é de conhecimento desta Diretoria de Tecnologia a portaria nº 262/2007 do INMETRO, considerando que o produto necessita compulsoriamente deste requisito, julgamos desnecessária essa informação, tendo em vista que sempre seguirmos as leis e portarias necessárias para atuar com legalidade em todo o certame, caso seja ofertado produtos que não possuam tal certificado, será indeferido considerando legislação vigente.



JOÃO PESSOA
Prefeitura Municipal de João Pessoa
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Município de Santa Bárbara d'Oeste

ESCLARECIMENTO SOBRE P.E. Nº 138/2023

Em atendimento ao questionamento feito pelo Sr Felipe Lima Teixeira, relacionado aos itens 5 e 6 (estabilizadores) do Pregão Eletrônico nº 138/23, informamos que os equipamentos ofertados deverão estar de acordo com as normas vigentes no país, entre elas a NBR 14373. Informamos ainda que essa análise será feita apenas ao equipamento ofertado pelo vencedor do certame, e caso não esteja em conformidade, será convocado o 2º colocado.

De Licitações <licitacoes@findes.org.br>

Para Supervisor de licitações, Felipe Teixeira

09:09

Cc Licitações, Andreza Santos, Licitações, Camila Felix

Assunto **RES: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 165/2023 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / (1) SESI**

Bom dia,
Segue retorno da área técnica quanto ao esclarecimento solicitado:

Resposta Área Técnica:

Correto, tal norma é obrigatório para este tipo de item, para ficar ainda mais claro solicitamos então que seja apresentado pelo arrematante o Certificado de atendimento a NBR 14373.

Atte
Rafaela Barcellos

Gerência de Suprimentos e Serviços

CPL - Comissão Permanente Licitação FINDES e Entidades

Tel: 27 3334 - 5695 / 5661/ 5646 ou 27 3232 - 1740

E-mail: licitacoes@findes.org.br

Site: www.findes.com.br

NOSSO PROPÓSITO

findes.com.br

Transformar vidas e
impulsionar negócios para
desenvolver o Espírito Santo.



De licitações@ufsb.edu.br

Para Licitações, Andreza Santos

10:35

Cc Supervisor de licitações, Felipe Teixeira

Assunto **Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA**

Prezada,

De acordo com resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento abaixo, em virtude da Portaria nº 262/2007 do INMETRO adotar como compulsória a certificação dos estabilizadores, qualquer equipamento ofertado na licitação deve atender à NBR 14373. Logo, o entendimento está correto.

Atenciosamente,

Jéssica Fátima de Sousa

Chefe do Setor de Licitações
Coordenação de Compras e Licitações
Pró-reitoria de Administração
Universidade Federal do Sul da Bahia



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

RESPOSTA 1: O item 4 do Termo de Referência, que estabelece as "Referências Normativas" é claro em especificar que o produto deve estar certificado pelo INMETRO.

Visto que o PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE realizado pelo INMETRO exige a certificação da NBR 14373 dos fabricantes, basta que o produto exiba o "SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE".

A verificação da autenticidade do selo pode ser auditada no site do Inmetro quando houver indicação de marca e modelo dos itens ganhadores.

Produtos Certificados

<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/>

Assunto: **Re: Fwd: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 6/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA**

De GTI - Gerência de Tecnologia da Informação/CREA-RR <gti@crearr.org.br>

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitação/CREA-RR <cpl@crearr.org.br>

Data 05/01/2024 10:06



Prezado(as) Senhor(as),

Informamos que não fora observado a inclusão da NBR 14373/06 na descrição do item 6 do Pregão Eletrônico Nº 06/2023. O argumento da empresa reclamante tem fundamento e é de grande relevância que este item esteja dentro dos padrões estabelecidos pelo INMETRO. Adotaremos providências para que o CREA-RR não seja prejudicado e/ou adquira produtos de qualidade inferior que possa comprometer a segurança dos equipamentos e empregados.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alan Walbert Monteiro Costa
Gerente de Tecnologia de Informação
GTI/CREA-RR
Matrícula 53

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA ES

Data:05/01/2024 11:28

De:Secretaria Municipal de Educação <educacaobaesperanca@gmail.com>

Para::gestaopregoes@boasperanca.es.gov.br

Responder para:educacaobaesperanca@gmail.com

Bom dia

No ato do Pregão não é exigida a apresentação de laudos, certificados e similares, no entanto, enfatizamos que toda a descrição dos itens constantes no Termo de Referência serão uma exigência no ato da entrega das mercadorias, inclusive a comprovação dos laudos ou certificados. Portanto, todos os participantes precisam estar atentos a essas exigências ao apresentarem as suas propostas. Solicitamos, inclusive, que na abertura do Pregão, que seja enfatizado aos participantes que se atentem para a descrição ampla do item 9, inclusive para a exigência de que o produto seja certificado pela norma de segurança do Inmetro NBR 14373/2007

Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Educação de Boa Esperança-ES
Telefone: (27) 3768-1326

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

16 Certificado(s)

72 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 221.001/21 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2021 Validade: 06/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03762480000205	FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 85 A - - DIST. IND. PIRES - EXTREMA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LEXMAN	0030300001 (7993)	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
LEXMAN	0030400001 (7995)	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
FORCE LINE	7993	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
LEXMAN	7995	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY APARELHO CLASSE I, IPX0 POTÊNCIA: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ

Certificador: ABNT N° Certificado: 221.002/21 Tipo: Produto Emissão: 02/12/2021 Validade: 02/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03762480000205	FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 85 A - - DIST. IND. PIRES - EXTREMA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCE LINE	7973	NÃO	FAMÍLIA 01 - EVOLUTION III APARELHO CLASSE I, IPX0 POTÊNCIA: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
FORCE LINE	7982	NÃO	FAMÍLIA 01 - EVOLUTION III APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ

Certificador: NCC N° Certificado: NCC 21.06926 Tipo: Produto Emissão: 11/05/2021 Validade: 11/05/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

06043130000198 COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E ELETRONICA LTDA COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E EL AV. DR. MESSIAS BARROS, 1300/1515 -- DISTRITO INDUSTRIAL - VARGINHA, MG - BRASIL ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
COLETEK	EXS II POWER T 1000VA E-220/115V AUTOM. S 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V / 220 V I 1000 W / 1000 VA I 8.7/4.6 A I 60 HZ
COLETEK	EXS II POWER T 500VA E-220/115V AUTOM. S 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V / 220 V I 500 W / 500 VA I 4.35/2.3 A I 60 HZ

Certificador: NCC Nº Certificado: **NCC 21.08915** Tipo: Produto Emissão: 16/09/2021 Validade: 16/09/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06043130000198	COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E ELETRONICA LTDA	COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E EL	AV. DR. MESSIAS BARROS, 1300/1515 -- DISTRITO INDUSTRIAL - VARGINHA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA BIV MAN/115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115/220 V I 60 HZ I 300 W / 300 VA I 2.6/1.36 A I 115 V ± 6 %
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA MONO 115V - 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V I 60 HZ I 300 W / 300 VA I 2.6 A I 115 V ± 6 %
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA MONO 220V - 220V	NÃO	ESTABILIZADOR - 220 V I 60 HZ I 300 W / 300 VA I 1.36 A I 220 V ± 6 %

Certificador: TUVB Nº Certificado: **INF-12404** Tipo: Produto Emissão: 30/04/2009 Validade: 30/04/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 – PRÉDIO 3 – UNA, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RAGTECH	SDL 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RGT	SDL 1000 M2 NET 1000VA	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO (PRETO OU PRATA/PRETO OU GELO OU AZUL) PROTETOR PARA TELEFONE / FAX *
RAGTECH	SDL 1000 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A Û CLASSE I Û 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO

RAGTECH	SDL 300 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 300 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 300 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,3 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 2,3 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 3,0 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX



RAGTECH	SDL 600 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 3,0 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 600 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 600 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO

Certificador: TUVB N° Certificado: INF-12405 Tipo: Produto Emissão: 21/01/2010 Validade: 27/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 – PRÉDIO 3 – UNA, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RAGTECH	SE 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 – 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1000 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 – 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 – 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 13,0 A / 11,8 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 6,8 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 – 127 V / 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 13,0 A / 11,8 A / 6,8 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 2000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 – 127 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ CORRENTE NOMINAL: 18,0 A / 16,0 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 2000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V~ TENSÃO DE SAÍDA: 220 V~ CORRENTE NOMINAL: 11,0 A CLASSE I – 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO

Certificador: TUVB N° Certificado: INF-12406 Tipo: Produto Emissão: 21/08/2008 Validade: 21/08/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 – PRÉDIO 3 – UNA, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RGT	SDW 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7A / 7,9A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 1000 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE/FAX		
RGT	SDW 300 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 300 M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RAGTECH	SDW 300 M1S NET 300VA	NÃO	ESTABILIZADOR DE TENSÃO		
RGT	SDW 300 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 300 NET M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE/FAX		
RGT	SDW 300 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 300 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 / 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A / 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 300 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 / 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A / 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 2,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 NET M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 500 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~		



CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
RGT	SDW 700 M1			NÃO	
					CORRENTE NOMINAL: 2,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RGT	SDW 700 M2			NÃO	
					POTÊNCIA NOMINAL: 700VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 6,1A / 5,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO
					POTÊNCIA NOMINAL: 700VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 3,2A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 13.1749** Tipo: Produto Emissão: 07/11/2013 Validade: 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 – ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300BI 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115/127 / 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,8/2,3/1,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 14.0501** Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 – ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 220	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 1,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 14.0502** Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 21/06/2026 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

Produtos Certificados

52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY µSP500S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 4,6A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0862 Tipo: Produto Emissão: 28/05/2014 Validade: 20/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	PROGRESSIVE III ?AP2000S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 17,0A - CLASSE I - 60HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0863 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade: 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	PROGRESSIVE III ?AP 2000BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ - CORRENTE NOMINAL: 19,6/17,4/10,2 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE METÁLICO COM FRONTAL PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0867 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2014 Validade: 28/07/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

SMS

PROGRESSIVE III AP 500BII

NÃO

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA
 TENSÃO DE ENTRADA: 115V /
 220V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115V~
 CORRENTE NOMINAL: 5,1A / 2,9A
 - CLASSE II - 60HZ GABINETE
 METÁLICO COM PAINEL
 PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 14.0868** Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade:
 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	PROGRESSIVE III U 600BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ - CORRENTE NOMINAL: 5,7/5,1/3,0 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE METÁLICO COM FRONTAL PLÁSTICO		
SMS	PROGRESSIVE III UP 1000BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ - CORRENTE NOMINAL: 9,5/8,5/5,0 A - CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO		

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 15.1236** Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade:
 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP1000S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ - CORRENTE NOMINAL: 8,8 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB Nº Certificado: **TUV 15.1237** Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade:
 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP500BI 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA – TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V~ AUTOMÁTICO – TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ – CORRENTE NOMINAL: 4,5/4,3/2,3 A – CLASSE I – 60 HZ – GABINETE PLÁSTICO

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14373

Segunda edição
29.12.2006

Válida a partir de
29.01.2007

Estabilizadores de tensão de corrente alternada — Potências até 3 kVA/3 kW

Stabilized voltage a.c. current – Up to 3 kVA/3 kW

Palavra-chave: *Voltagem estabilizada.*
Descriptor: *Stabilized voltage.*

ICS 29.200



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14373:2006
82 páginas

©ABNT 2006



Portaria n.º 262, de 12 de Julho de 2007.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 5.842, de 13 de julho de 2006;

Considerando a alínea *f* do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando as ações de acompanhamento no mercado, conduzidas pelo Inmetro, que identificaram oportunidades de aperfeiçoamento no Programa de Avaliação da Conformidade de Estabilizadores de Tensão Monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW;

Considerando a publicação da nova versão da norma NBR 14373:2006, que estabeleceu novos requisitos para os Estabilizadores de Tensão Monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW, além daqueles previstos no Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à Portaria Inmetro n.º 258, de 24 de outubro de 2006;

Considerando a necessidade de adequar alguns prazos e requisitos técnicos que deverão ser atendidos pelos fabricantes e importadores de Estabilizadores de Tensão Monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW, dispostos no Regulamento de Avaliação da Conformidade aprovado pela Portaria Inmetro n.º 258, de 24 de outubro de 2006, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade para Estabilizadores de Tensão Monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW, disponibilizado no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – Dipac
Rua Santa Alexandrina n.º 416 - 8º andar – Rio Comprido
20261-232 Rio de Janeiro/RJ

Art. 2º Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação compulsória dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW.

Parágrafo Único: Será passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2006, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros.